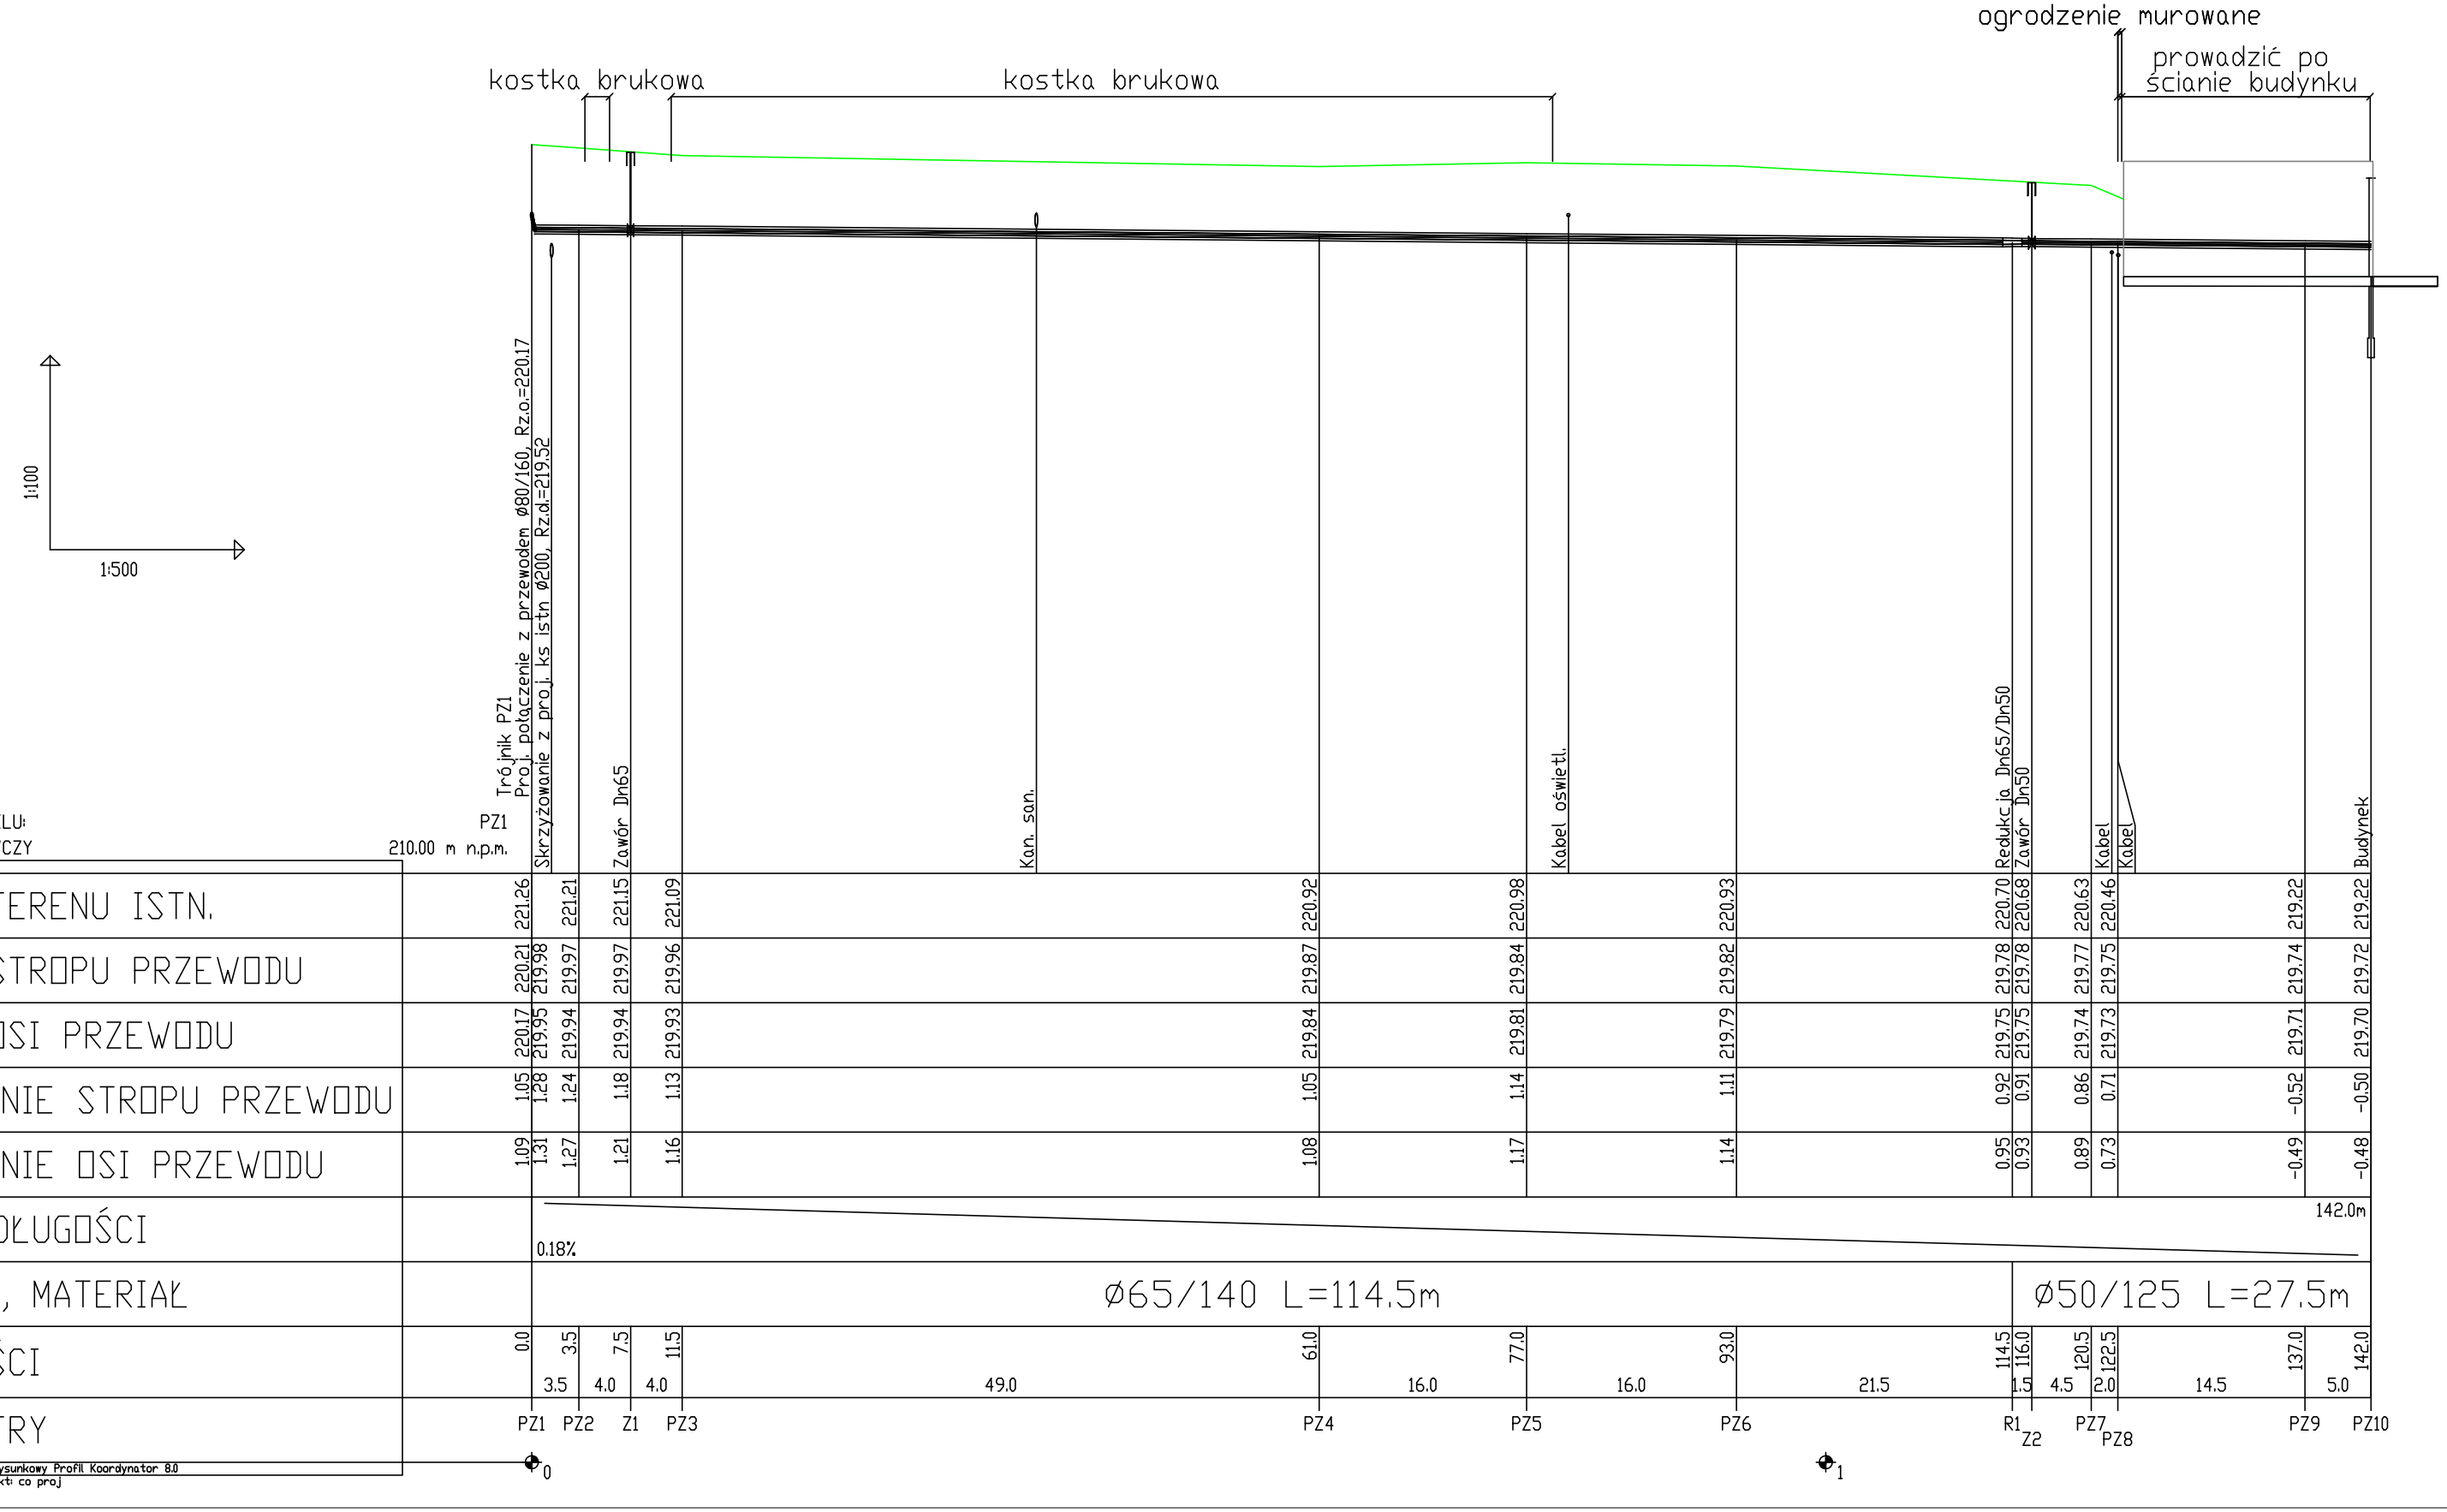

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku profil co Projekt: co proj

SPINKA MIĘDZY ZASILANIEM I POWROTEM Z ODWODNIENIEM (DWA ZAWORY DN25 I JEDEN DN20)

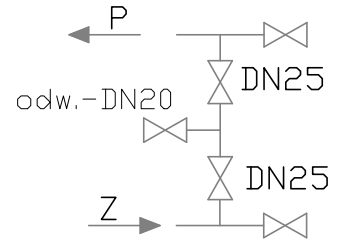

UWAGI:

1.Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe
Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
2. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
3. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego. Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci których brak NAmapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.

i - projekt Łukasz Kłak
44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/XII,
tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor :Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Królewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt :Przyłącze cieplne

Temat proj.: Podłączenie do sieci ciepłowniczej w/p budynku przy ul. Jasnogórskiej 3 w Gliwicach

Temat rys. : Profil podłużny przyłącza cieplnego - przewód zasilający

	Imię i Nazwisko	podpis	-
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Wrzesień 2018
			nr proj.: P2/AM/18 PBW
			nr rys.: 02a