


Włączenia instalacji alarmowej przedmiotowego przyłącza do instalacji alarmowej sieci istniejącej dokonać po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji przez służby eksploatacji PEC

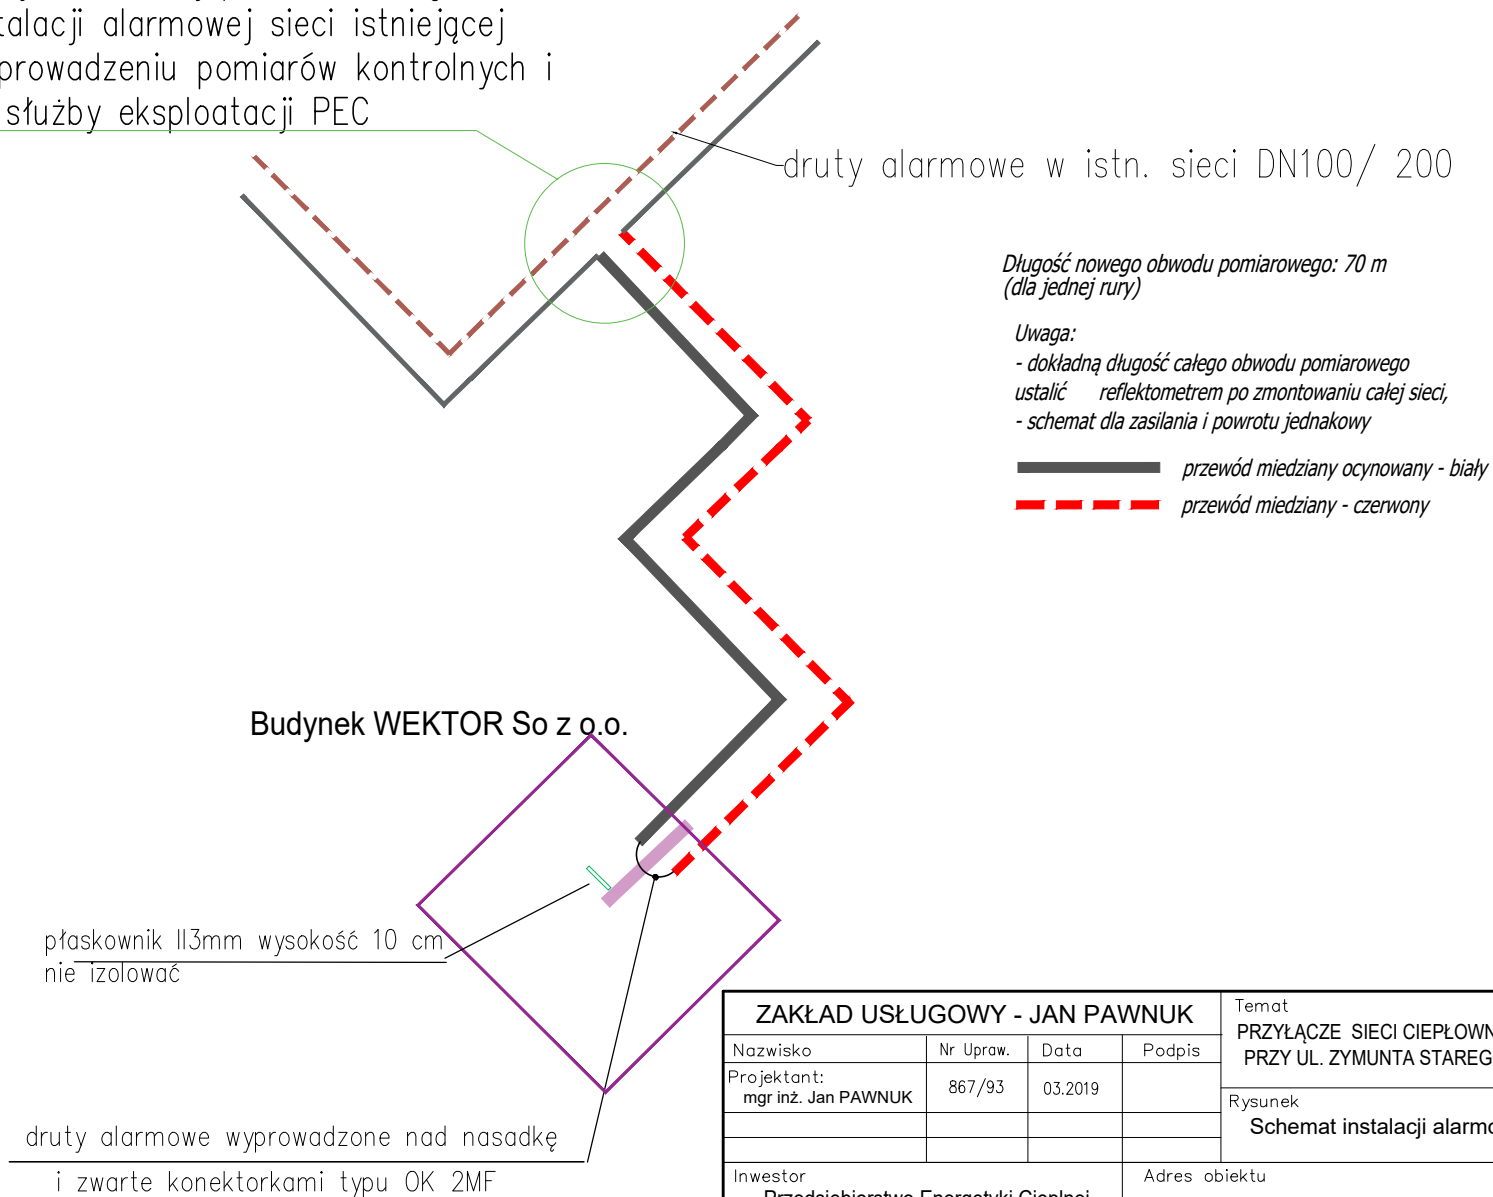

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL. ZYMUNTA STAREGO 24 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2019		Rysunek Schemat instalacji alarmowej	Nr Rys. 7
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.	Adres obiektu Gliwice : ul. Zygmunta Starego 24 - dz. nr 1988/24, 1988/25			Skala	