


wykop roboczy w miejscu spawania i odgałęzień

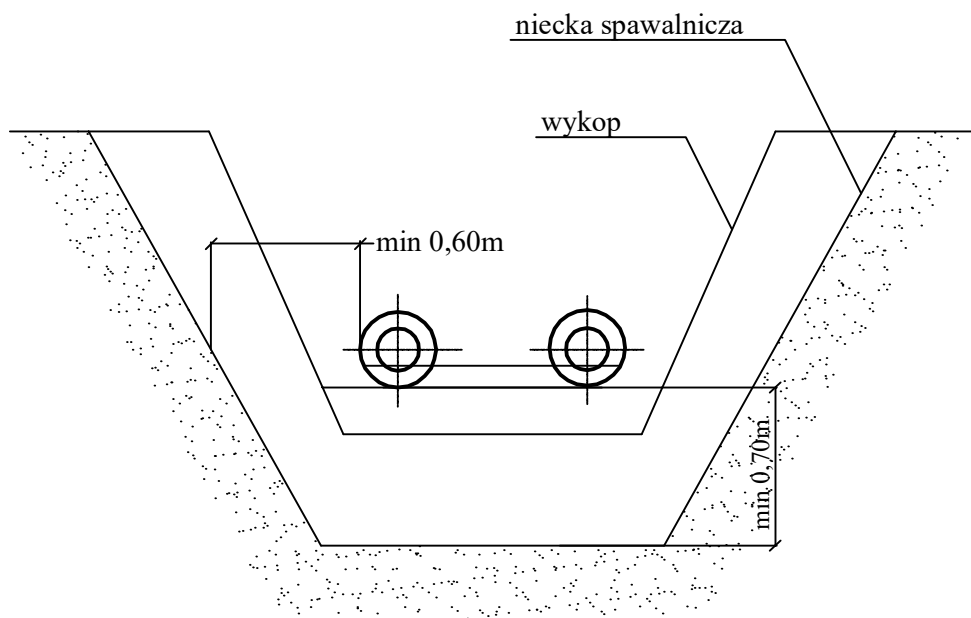


#### UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz

Dz	A <sub>min.</sub>	L <sub>min.</sub>
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	02.2019	
Wykonał	Jakub Wilk		02.2019	
Sprawdził				



EKO-WILMAR

sp. z o.o.

ul. Gagarina 3/15

44-100 Gliwice

Faza	<i>Obiekt:</i> <i>Przylączyce sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.Kozielskiej 34 oraz G.Chełmskiej 1 i 2A w Gliwicach.</i>	<i>Inwestor</i> <i>PEC Gliwice</i> <i>44-100 Gliwice</i> <i>ul. Królewskiej Tamy 135</i>
<i>Nr projektu:</i> <i>SC-08/19</i>		
<i>Podziałka:</i> <i>-</i>		<i>Nr rysunku</i> <i>SC-08/19/04</i>
<i>Tytuł rysunku:</i> <i>Przekrój przez wykop</i>		

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.



**EKO-WILMAR**  
s p. z o.o.

ul. Gagarina 3/15  
44-100 Gliwice

Investor  
PEC Gliwice  
44-100 Gliwice  
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku  
**SC-08/19/04**